

RAPORT DE ÎNCERCĂRI / ANALIZE

Număr raport:

2033 AUC

Data emitere raport:

11.02.2025

Detalii

Beneficiar: APA CANAL PUCHENII MARI SRL, PUCHENII MARI NR225, PUCHENII MARI
Nr. comandă/contract: Contract 27 din 11.11.2024
Tip probă: Ape uzate
Descriere probă: Apa uzată
Codul probei: 2033 AUC
Numărul fișei de prelevare: 205
Locul prelevării probei: Iesire stație de epurare Miroslavesti
Data prelevării/primirii probei: 03.02.2025 / 03.02.2025, Ora prelevării: 08:40
Data efectuării încercărilor: 03.02.2025 - 10.02.2025
Metoda de prelevare: LMB-IO.08
Date suplimentare despre prelevare: Proba a fost prelevată de către Cristian Andrei Dohanov în prezența reprezentantului beneficiarului Stan Florian

Condiții de prelevare

Temperatura: 7,2 °C


Nr. crt.	Indicator analizat	Metoda de încercare	UM	Valoare determinată	Valoare max conf Autorizația de gospodărire a apelor nr.71/16.05.2023
Ape uzate - Analize fizico-chimice					
1	Amoniu	ISO 15923-1/2013 LMB-PS.65 ed.3 rev.0	mg/l	50,655	3
2	Azot total	ISO 29441/2010 LMB-PS.83 ed.1 rev.0	mg/l	41,85	15
3	Consum biochimic de oxigen	SR EN ISO 5815-1/2020	mg O2/l	51,4	25
4	Consum chimic de oxigen	LMB-PS.03 ed.5 rev.2	mg O2/l	146,9	125
5	Detergenți sintetici biodegradabili	SR EN ISO 16265/2012	mg/l	0,572 ± 0,091	0,5
6	Fosfor total	SR EN ISO 15681-2/2019 LMB-PS.70 ed.1 rev.3	mg/l	2,971	2
7	Materii totale în suspensie	SR EN 872/2005	mg/l	30	60
8	pH	LMB-PS.61 ed.2 rev.5	unit pH	7,6	6,5 - 8,5
9	Substanțe extractibile cu solvenți organici	LMB-PS.82 ed.1 rev.1	mg/l	6,21	20

NOTE:
1. Rezultatele se referă exclusiv la proba analizată
2. Fără aprobarea scrisă a laboratorului acest raport de încercări/analize nu poate fi reprodus decât integral
3. Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apă potabilă, apă subterană, apă de suprafață, apă de îmbăiere (piscină) și apă uzată
4. Incertitudinea extinsă pentru nivel de încredere de 95% cu factor de extindere k=2 este afișată cu semnul '±' când rezultatul analizei este apropiat de limita impusă
5. pH-ul a fost măsurat la 7,2 °C și compensarea la 25 °C a fost făcută automat. pH-ul și temperatura au fost măsurate în teren

OBSERVAȚII:

Șef laborator - chimie

ing. chim. Evelina Adina Nitu

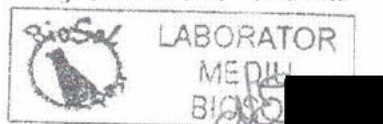

Întocmit

ing. chim. Evelina Adina Nitu

